
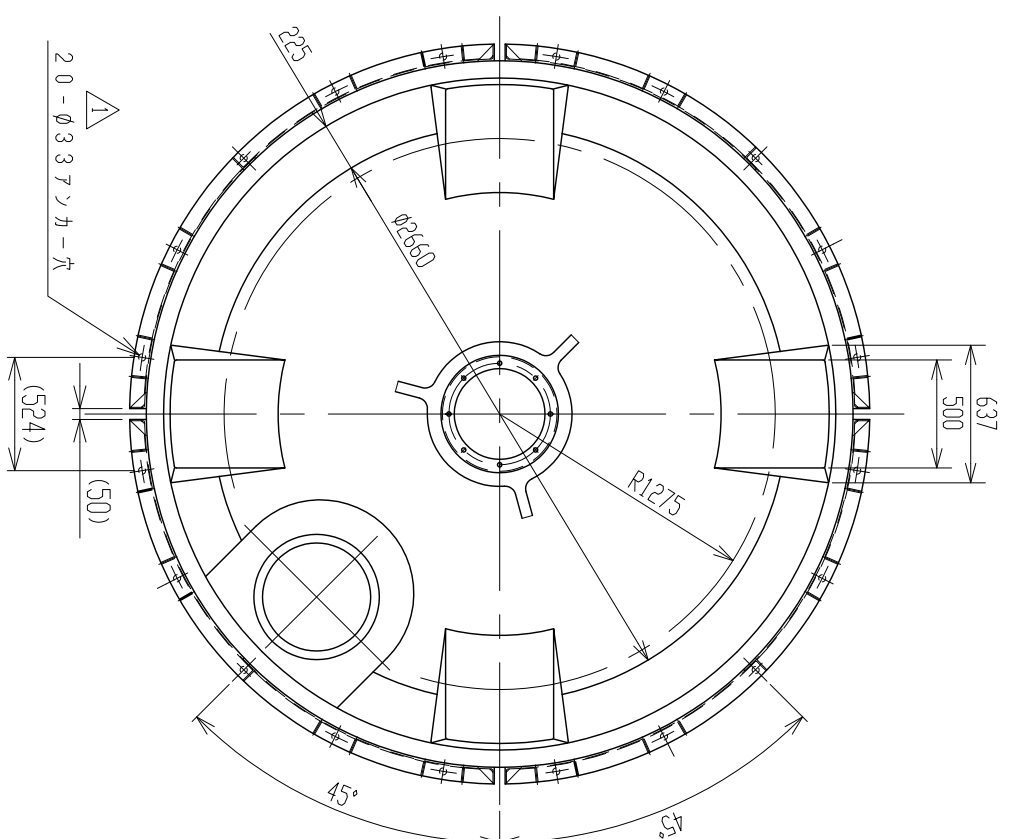


記号	来	歴	年月日	記入
△1	ファンカー見直しニヨル変更		H21.4.1	小倉
△2	金型更新による変更		H26.8.8	川西

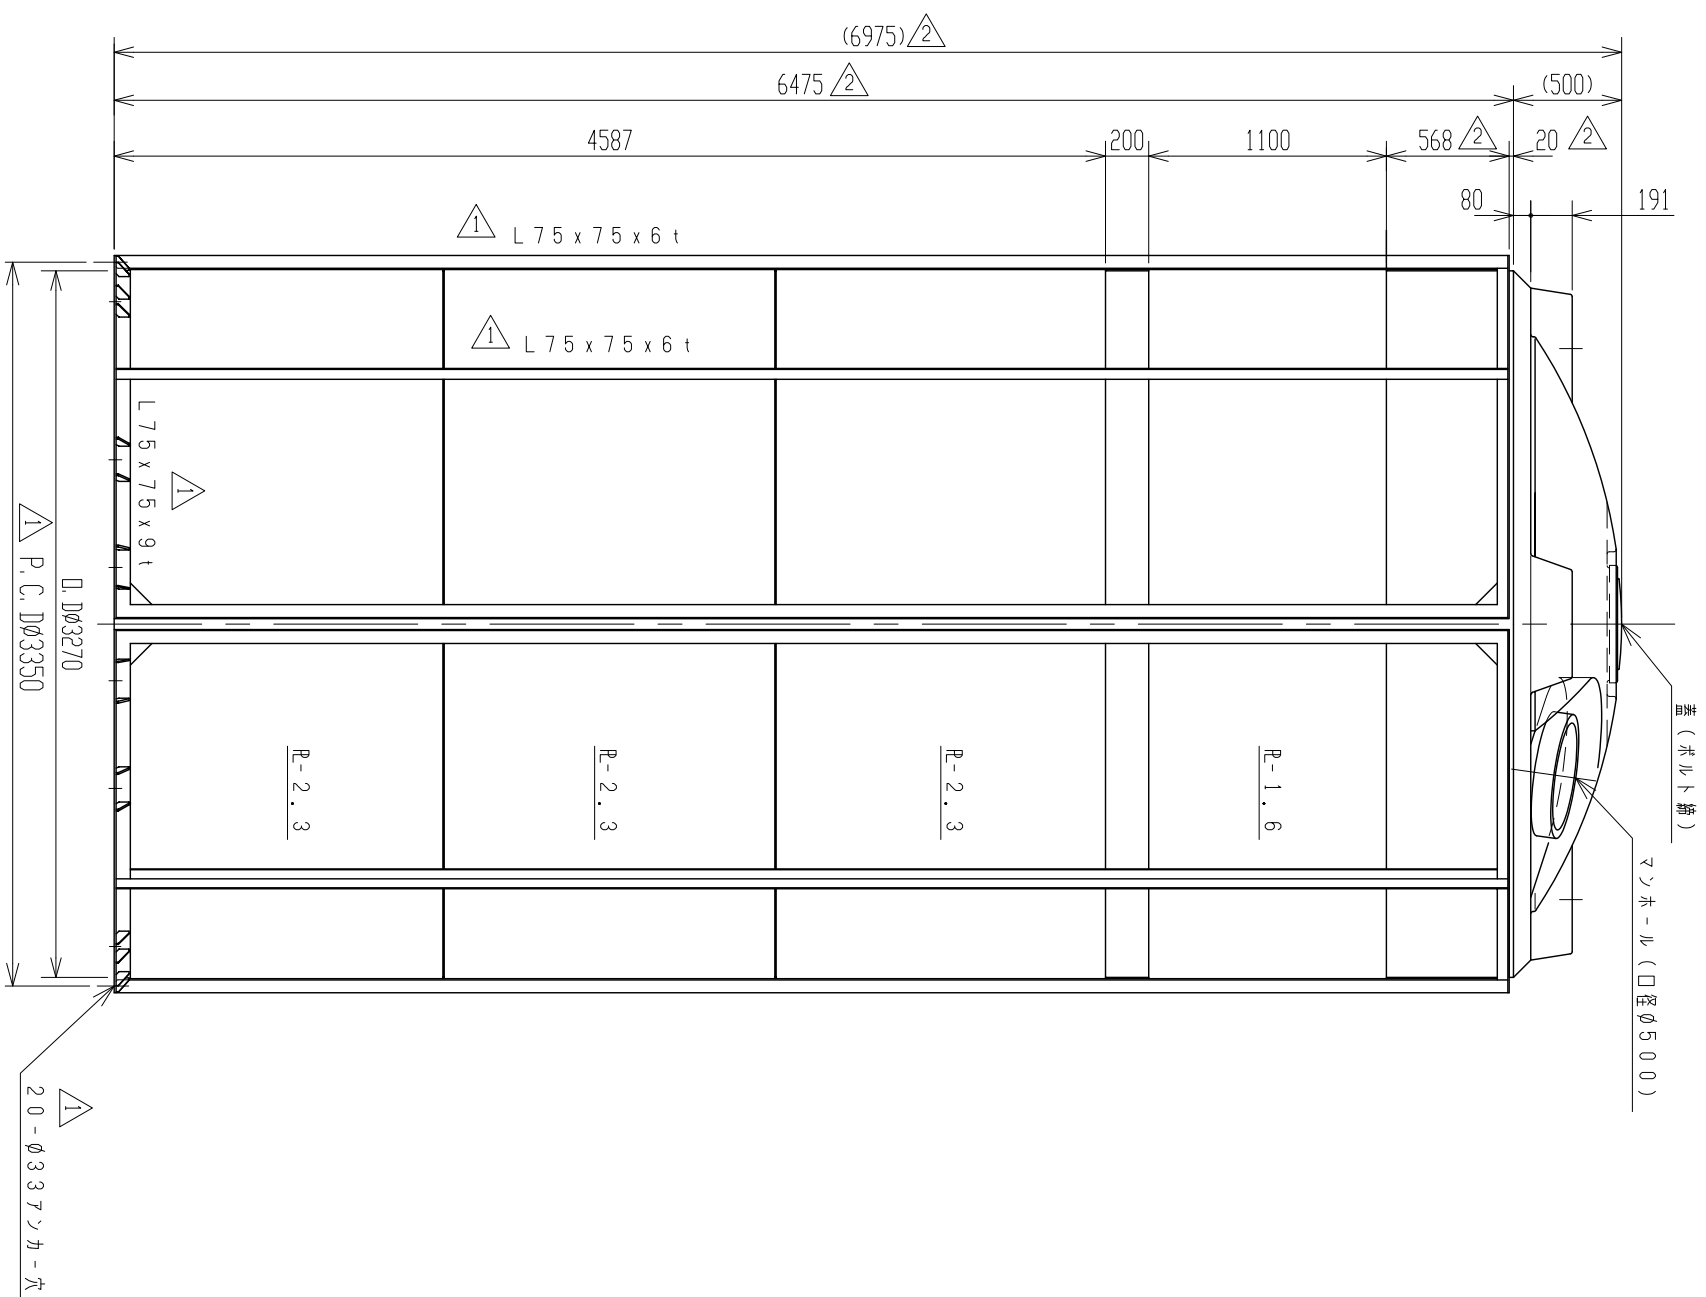

△1 2. 設計用標準震度0.6G
 注記 1. タンク寸法公差: ±1.5%

品番	名	称	サイズ	材質	個数	備	要
納入先							
設計	製図	検図	承認	名			
佐藤	佐藤			MC-50000			
年月日	尺	度	1/30	金枠付製品			
H16.9.8				AC500-S01			
ス イ コ - 株 式 会 社				図 番			