記号	来歴	年月日	記入
①	架台形状及び出口配管の高さ変更	H22.11.22	井藤
②	架台の形状変更	H23.1.31	井藤
③	2層成形変更に伴い平均肉厚変更	H26.7.15	井藤

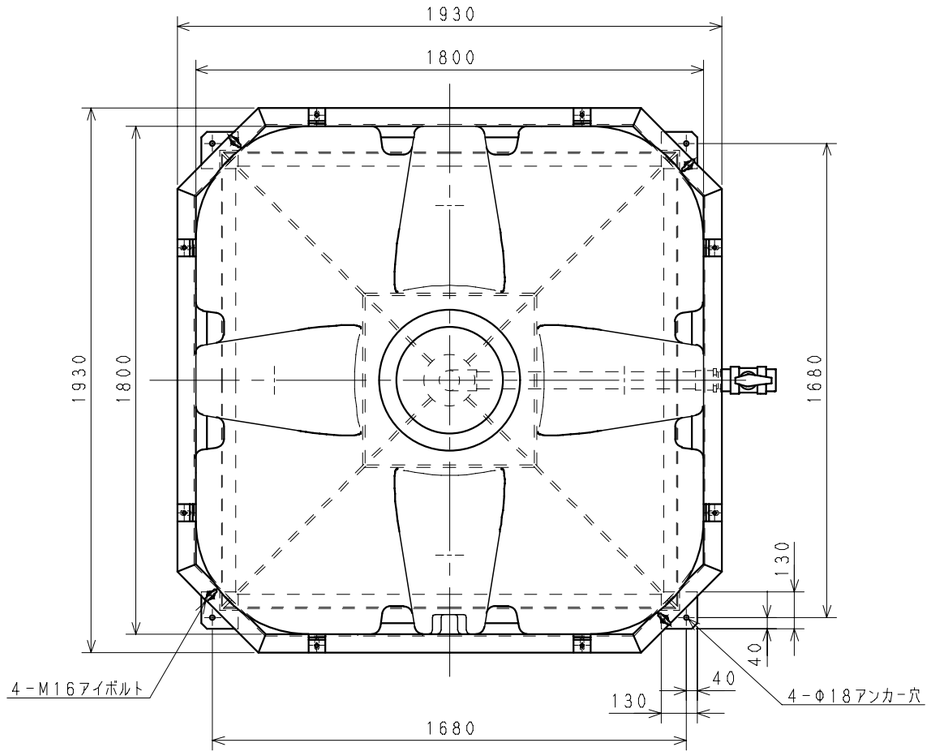

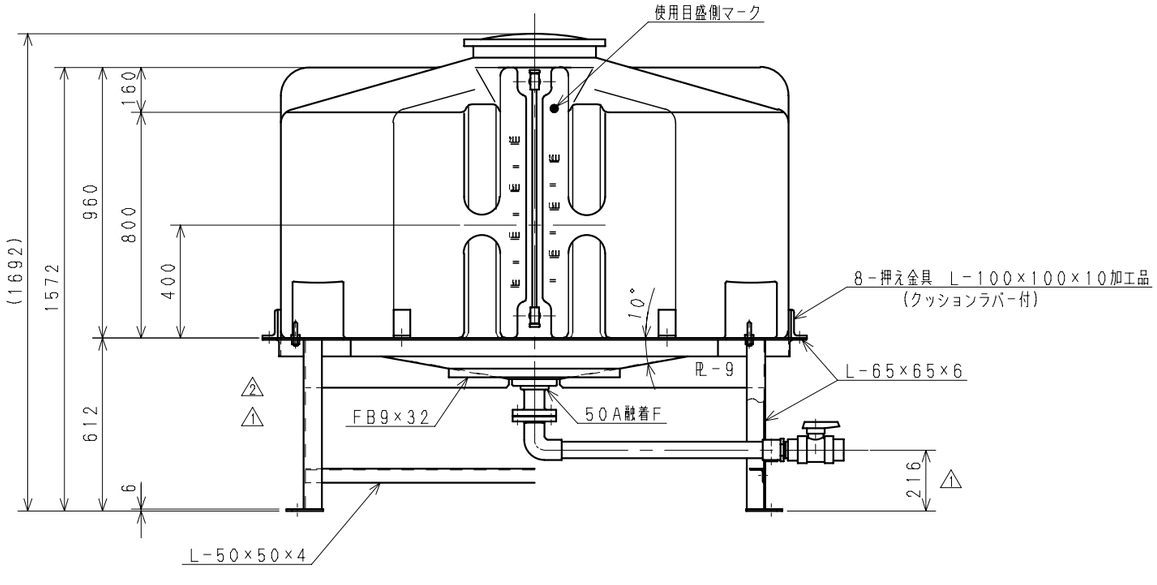

4．設計震度：0．6　内容液比重：1．3マデトシテ設計。
③ 3．平均肉厚　6．5mmトスル。
2．材質　：　PE
注記　1．寸法公差八±1．5%以内トスル．

品番	名称	サイズ	材質	個数	摘要
納入先					

設計	製図	検図	承認	名称	角型タンク MTT-2000(テーパー型)
井藤	井藤				
年月日 H22.9.27	尺度 1/15			図番	AY310－S02 ③
スイコー株式会社					